


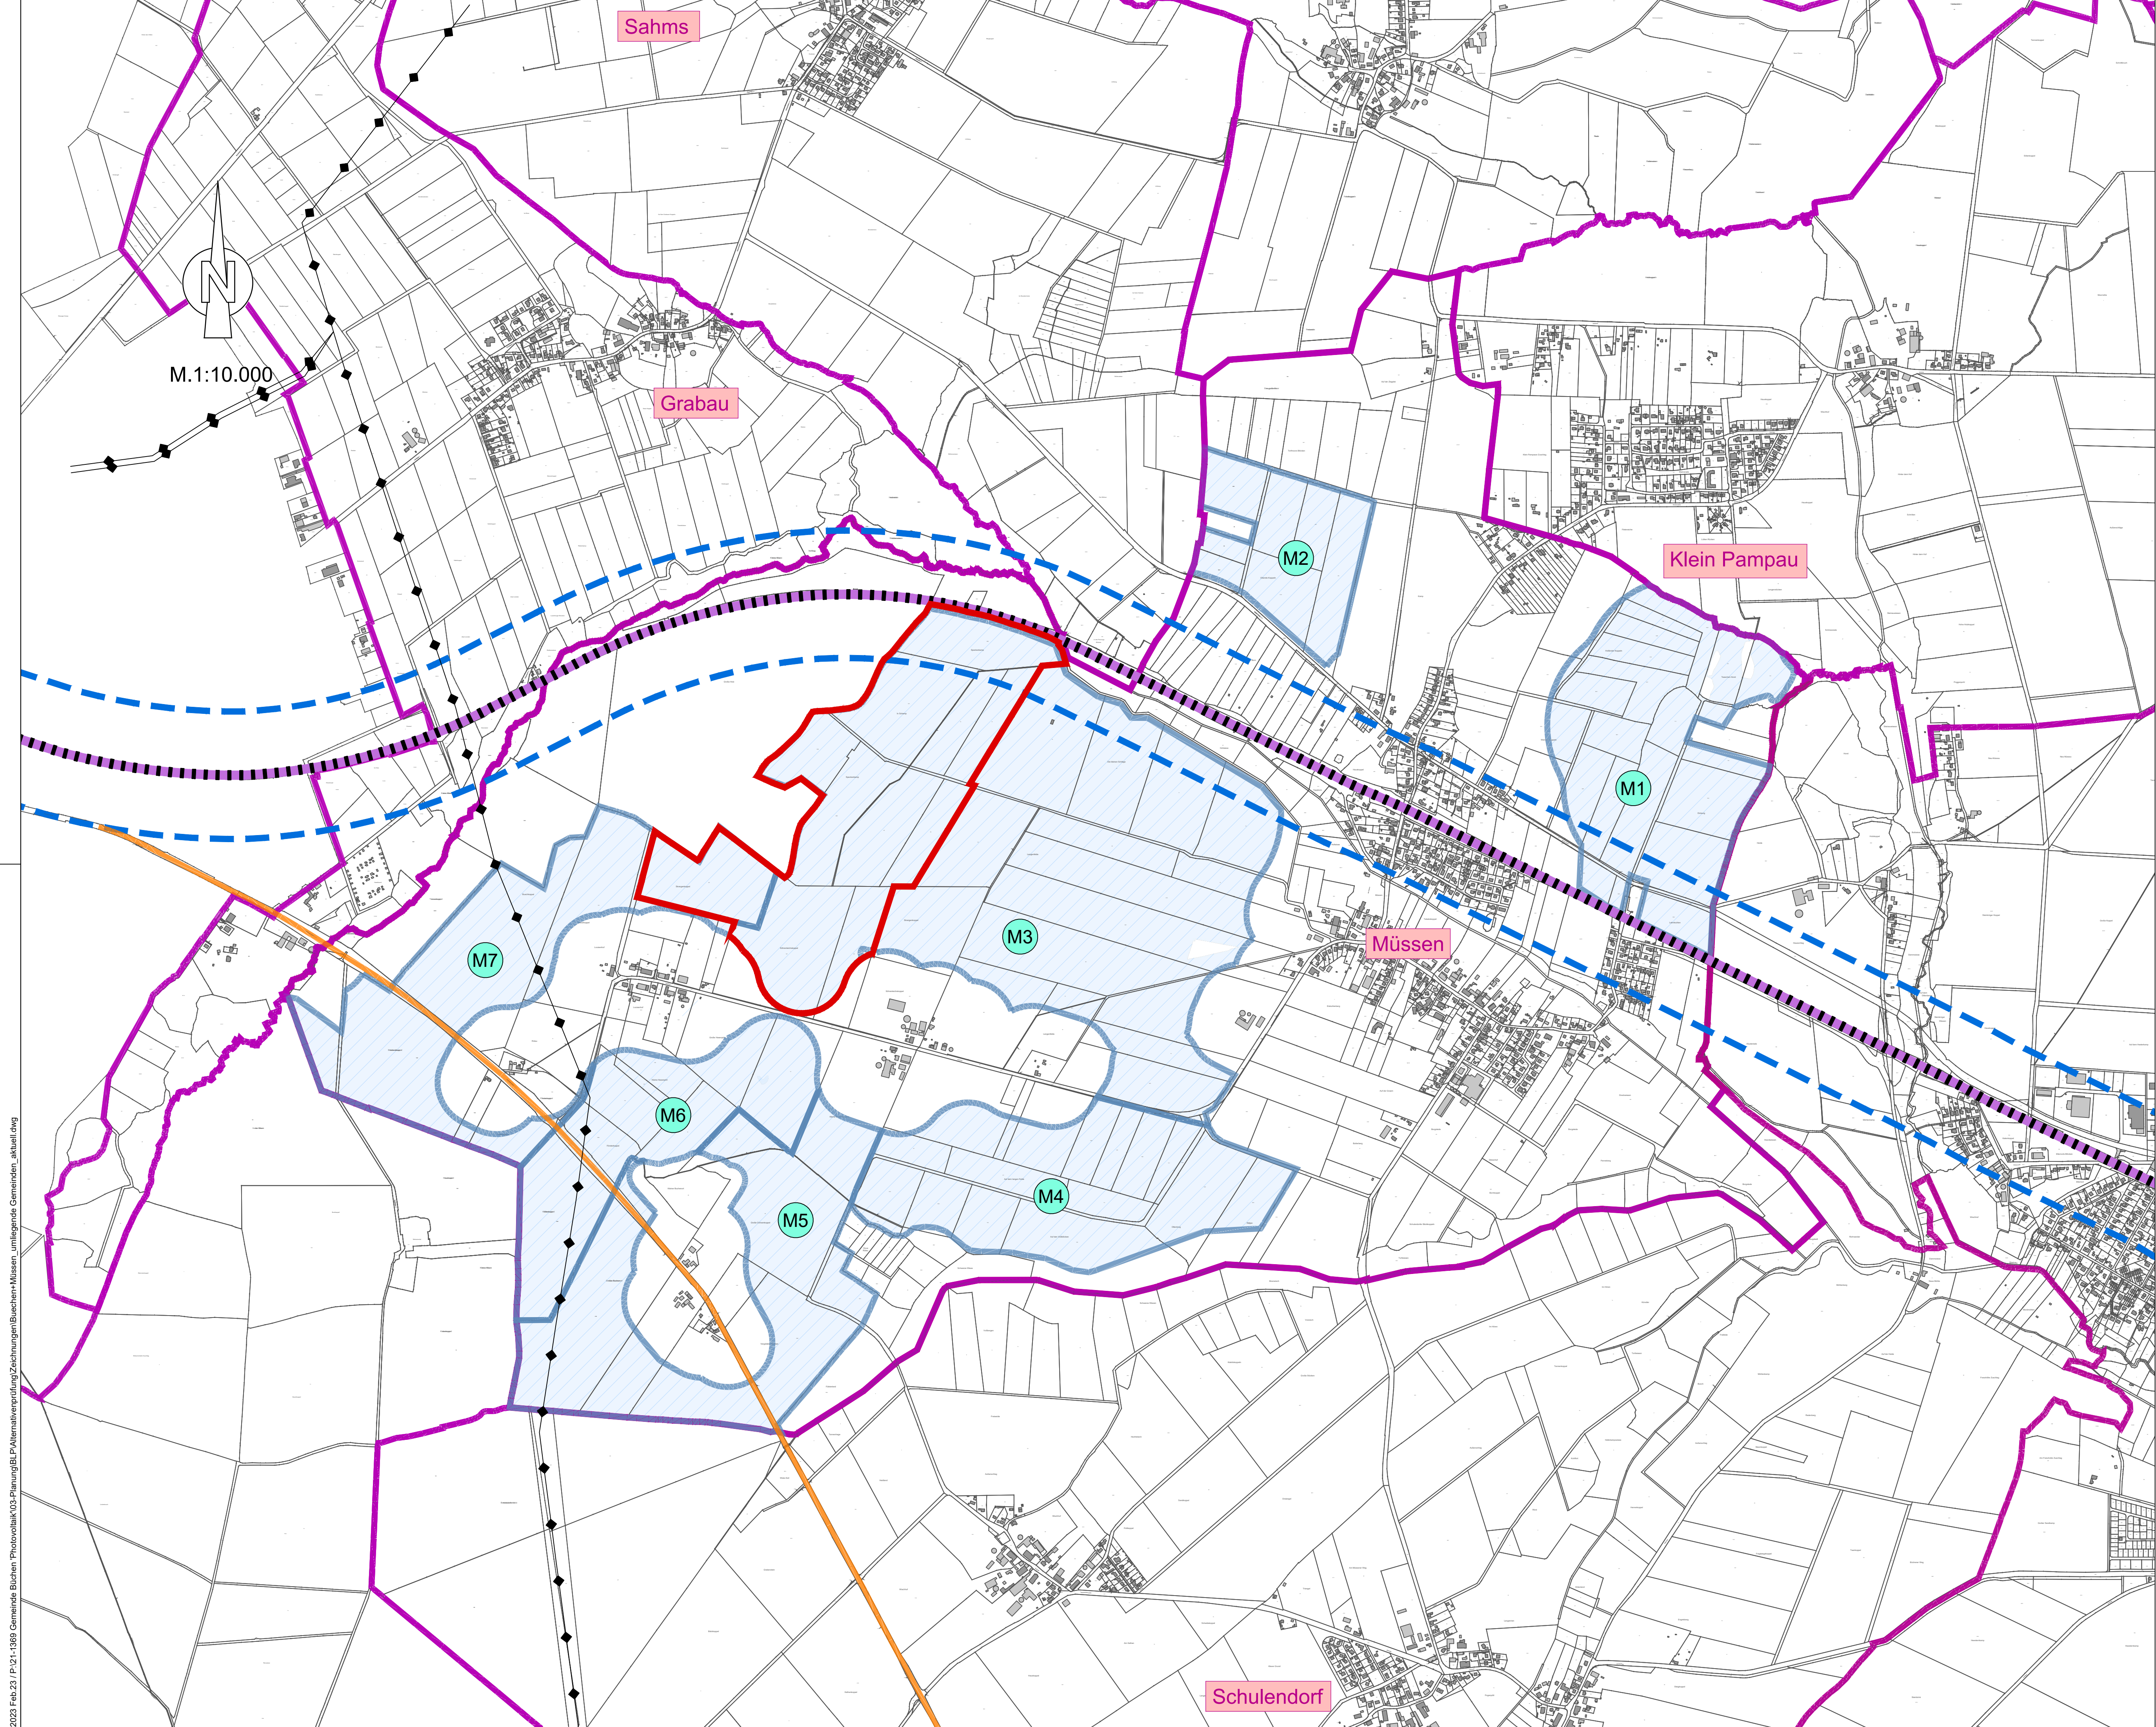


Legende

Gemeindegrenze

Hochspannungsleitung

Bundesstraße B209

Bahntrasse

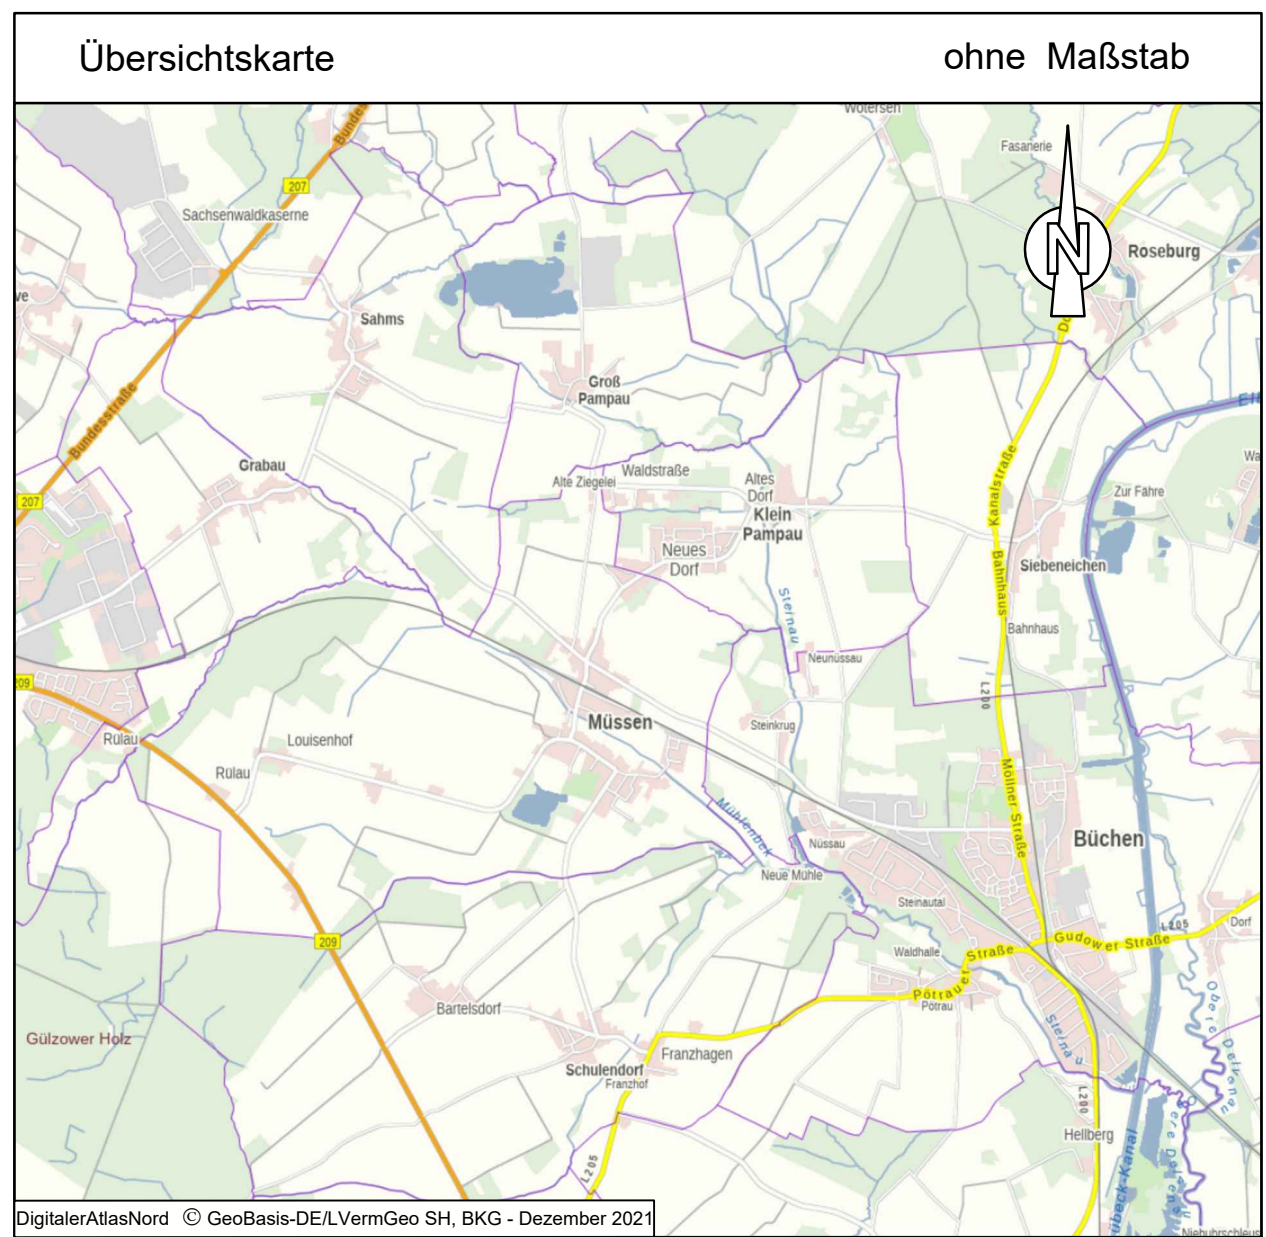AlternativenflächenAlternativflächen mit fortlaufender NummerierungAlternativflächen, bedingt geeignet, mit fortlaufender NummerierungAlternativflächen Gemeinde Müssen200 m-Abstand gem. EEG-FörderrichtlinieGrundsatzbeschluss: vorrangige Entwicklungsfläche Photovoltaik (76 ha)

Alternativenprüfung
Gemeindeweiße Betrachtung
Gemeinde Müssen
Ergebniskarte

Vorabzug
Verfahrensstand nach BauGB
§3(1) §4(1) §4(2) §3(2) §4a(3) §10
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

GSP
GÖSCH & PRIEWE
Ingenieurgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure (VBI)

23843 Bad Oldesloe
Papierberg 4
Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0
Fax: 0 45 31 / 67 07 - 79
E-Mail: info@gsp-g.de
Internet: www.gsp-g.de

Stand: 20.02.2023 / SR
P-Nr.: 21 / 1370